

OZNACZENIA:

- przewody kanalizacji niskosumowej AS prowadzone na kondygnacjach powyżej piwnic
- przewody kanalizacyjne z PVC-U i PVC HT prowadzone pod posadzką oraz w pomieszczeniach piwnic
- WP1 - odpływ podłogowy
- ④ - pion wentylacyjny (podano numer)
- 1 - charakterystyczny punkt instalacji
- Cz - czyszczak poziomy w studzience rewizyjnej
- ZN1 - zawór napowietrzający
- K - zasuwa burzowa rewizyjna w studzience rewizyjnej


ZAKRES

BRANŻA INSTALACYJNA	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej - rozwinięcie kanalizacji sanitarnej cz.II	PROJEKTANT	mgr inż. Michał SZAFARZ	SLK/3878/ POOS/11	II 2016
OBIĘKT: Budynek Internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Szymanowskiego 12			1:100	7
INWESTOR Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA				

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer

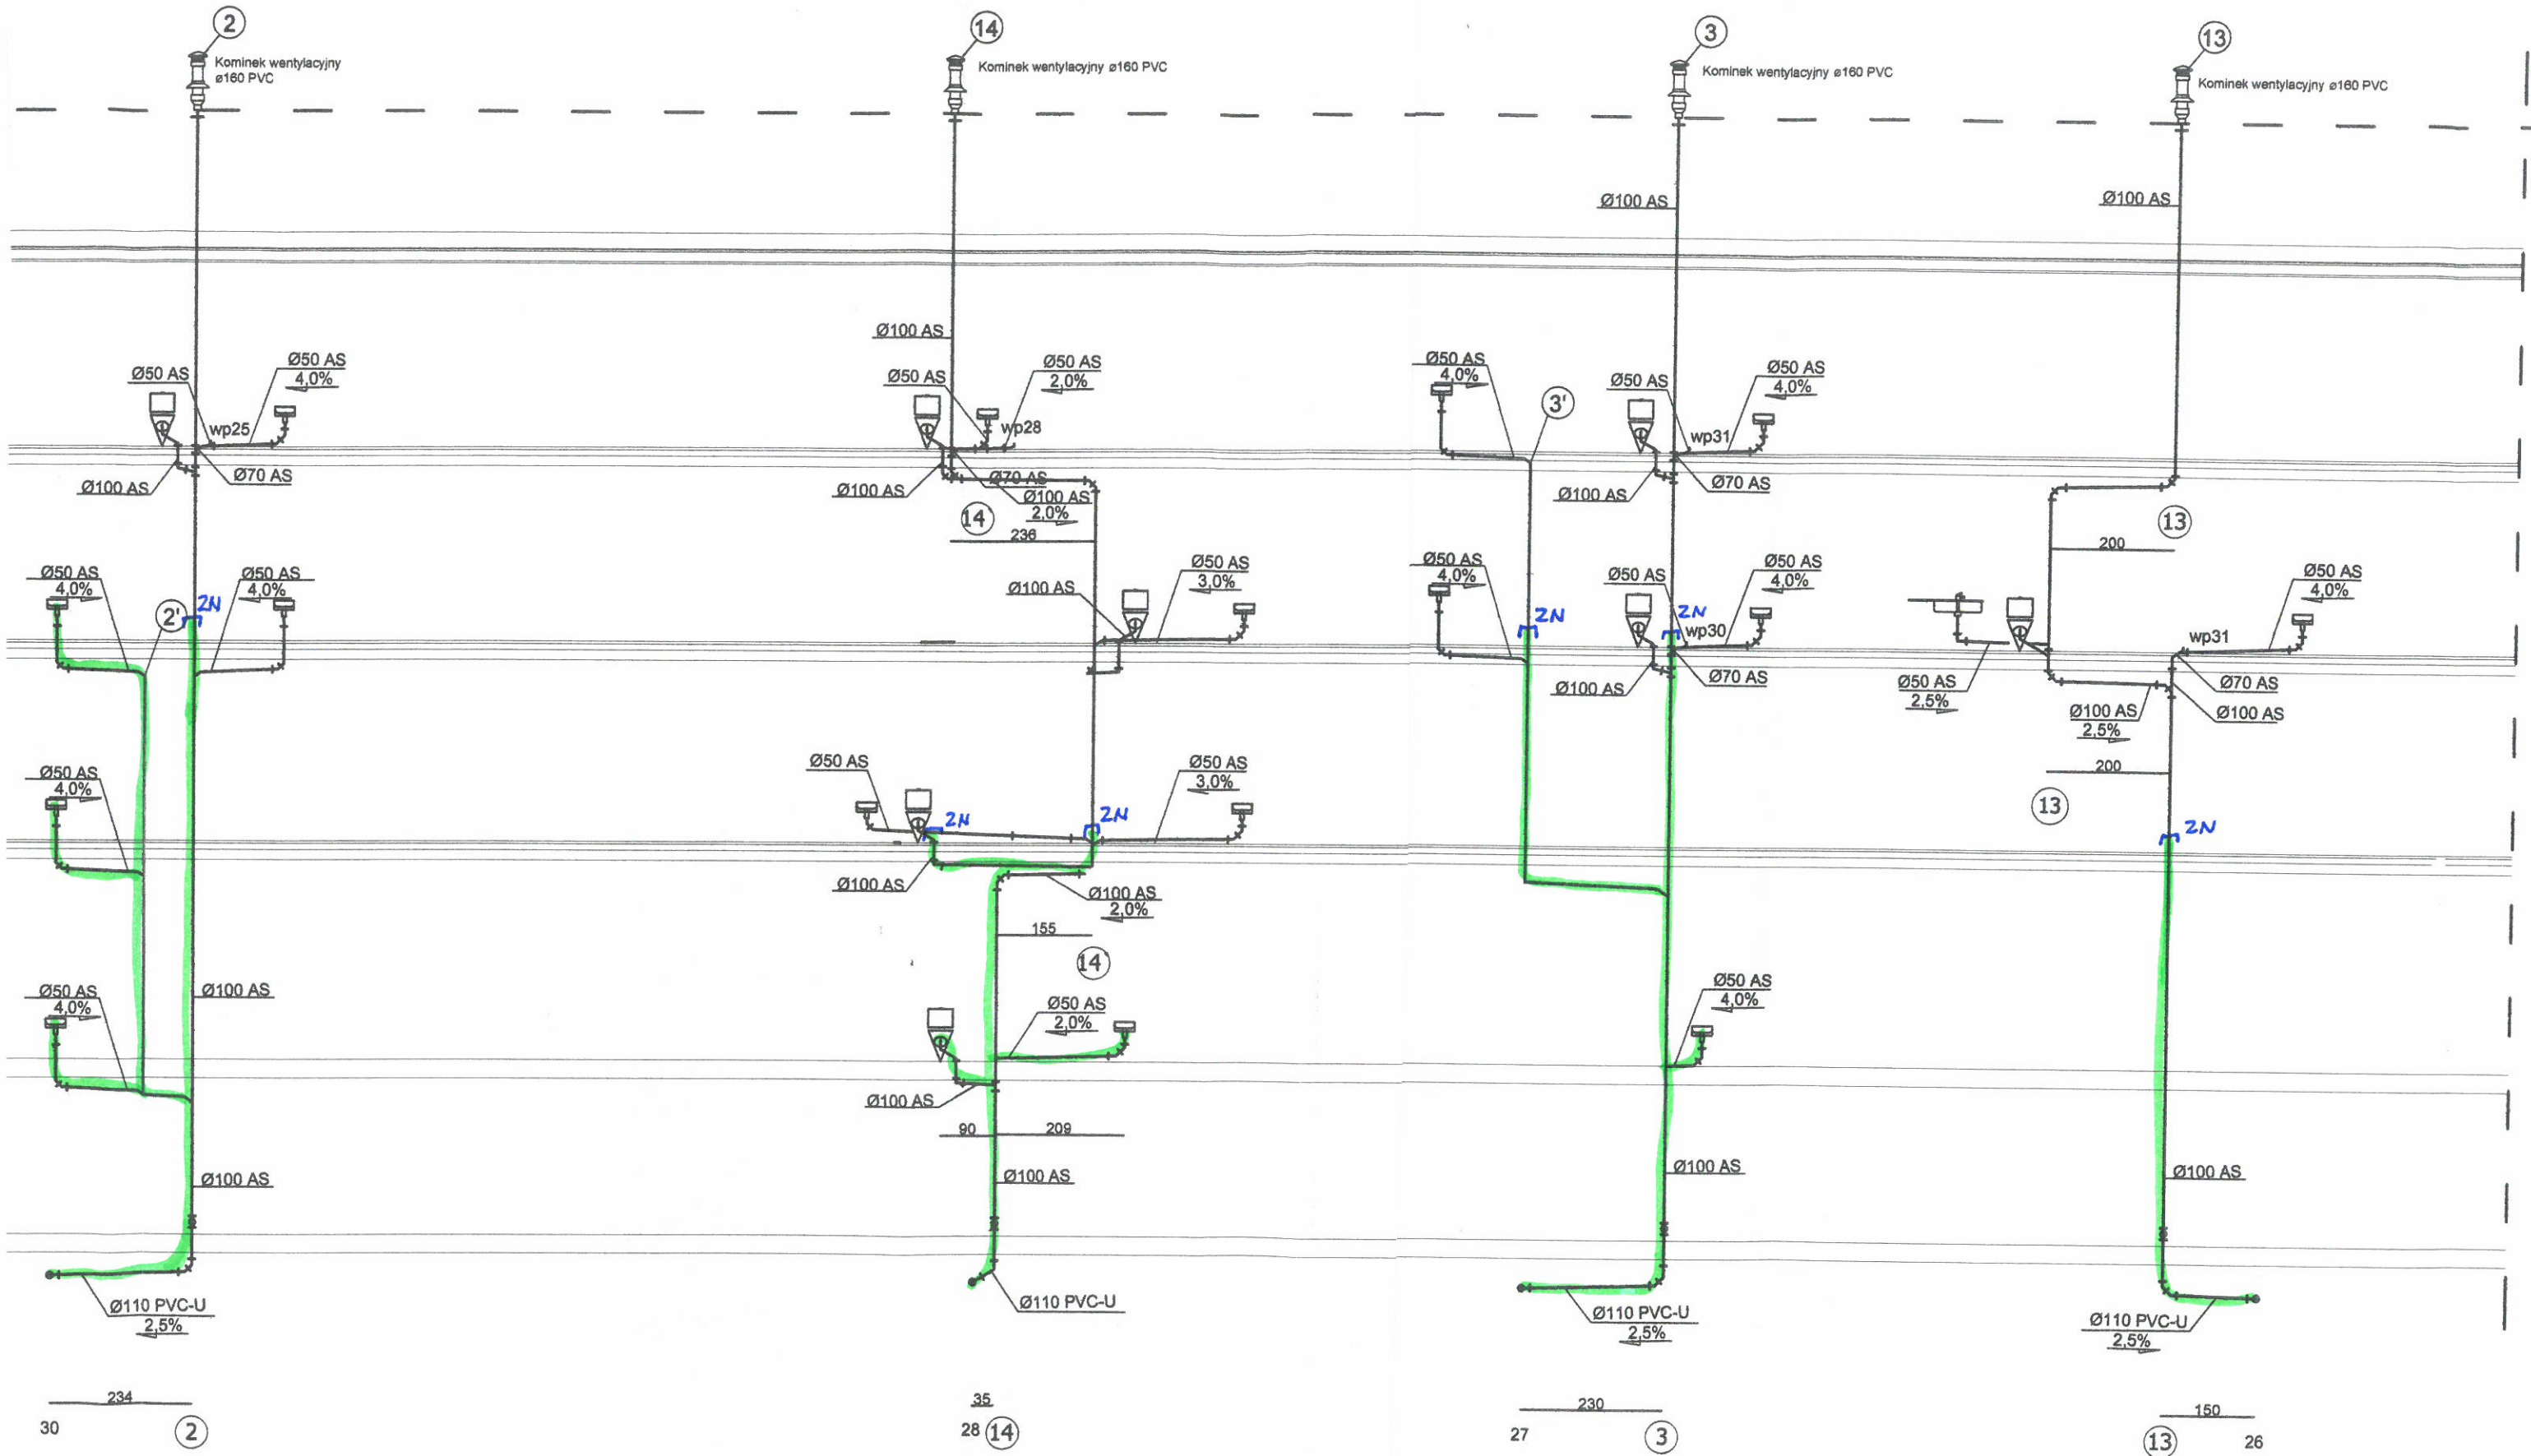

ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych

ich powyżej piwnic

1q na tych odcinkach rurociągów odpływowych, aby zapobiec zamarznięciu ścieków.